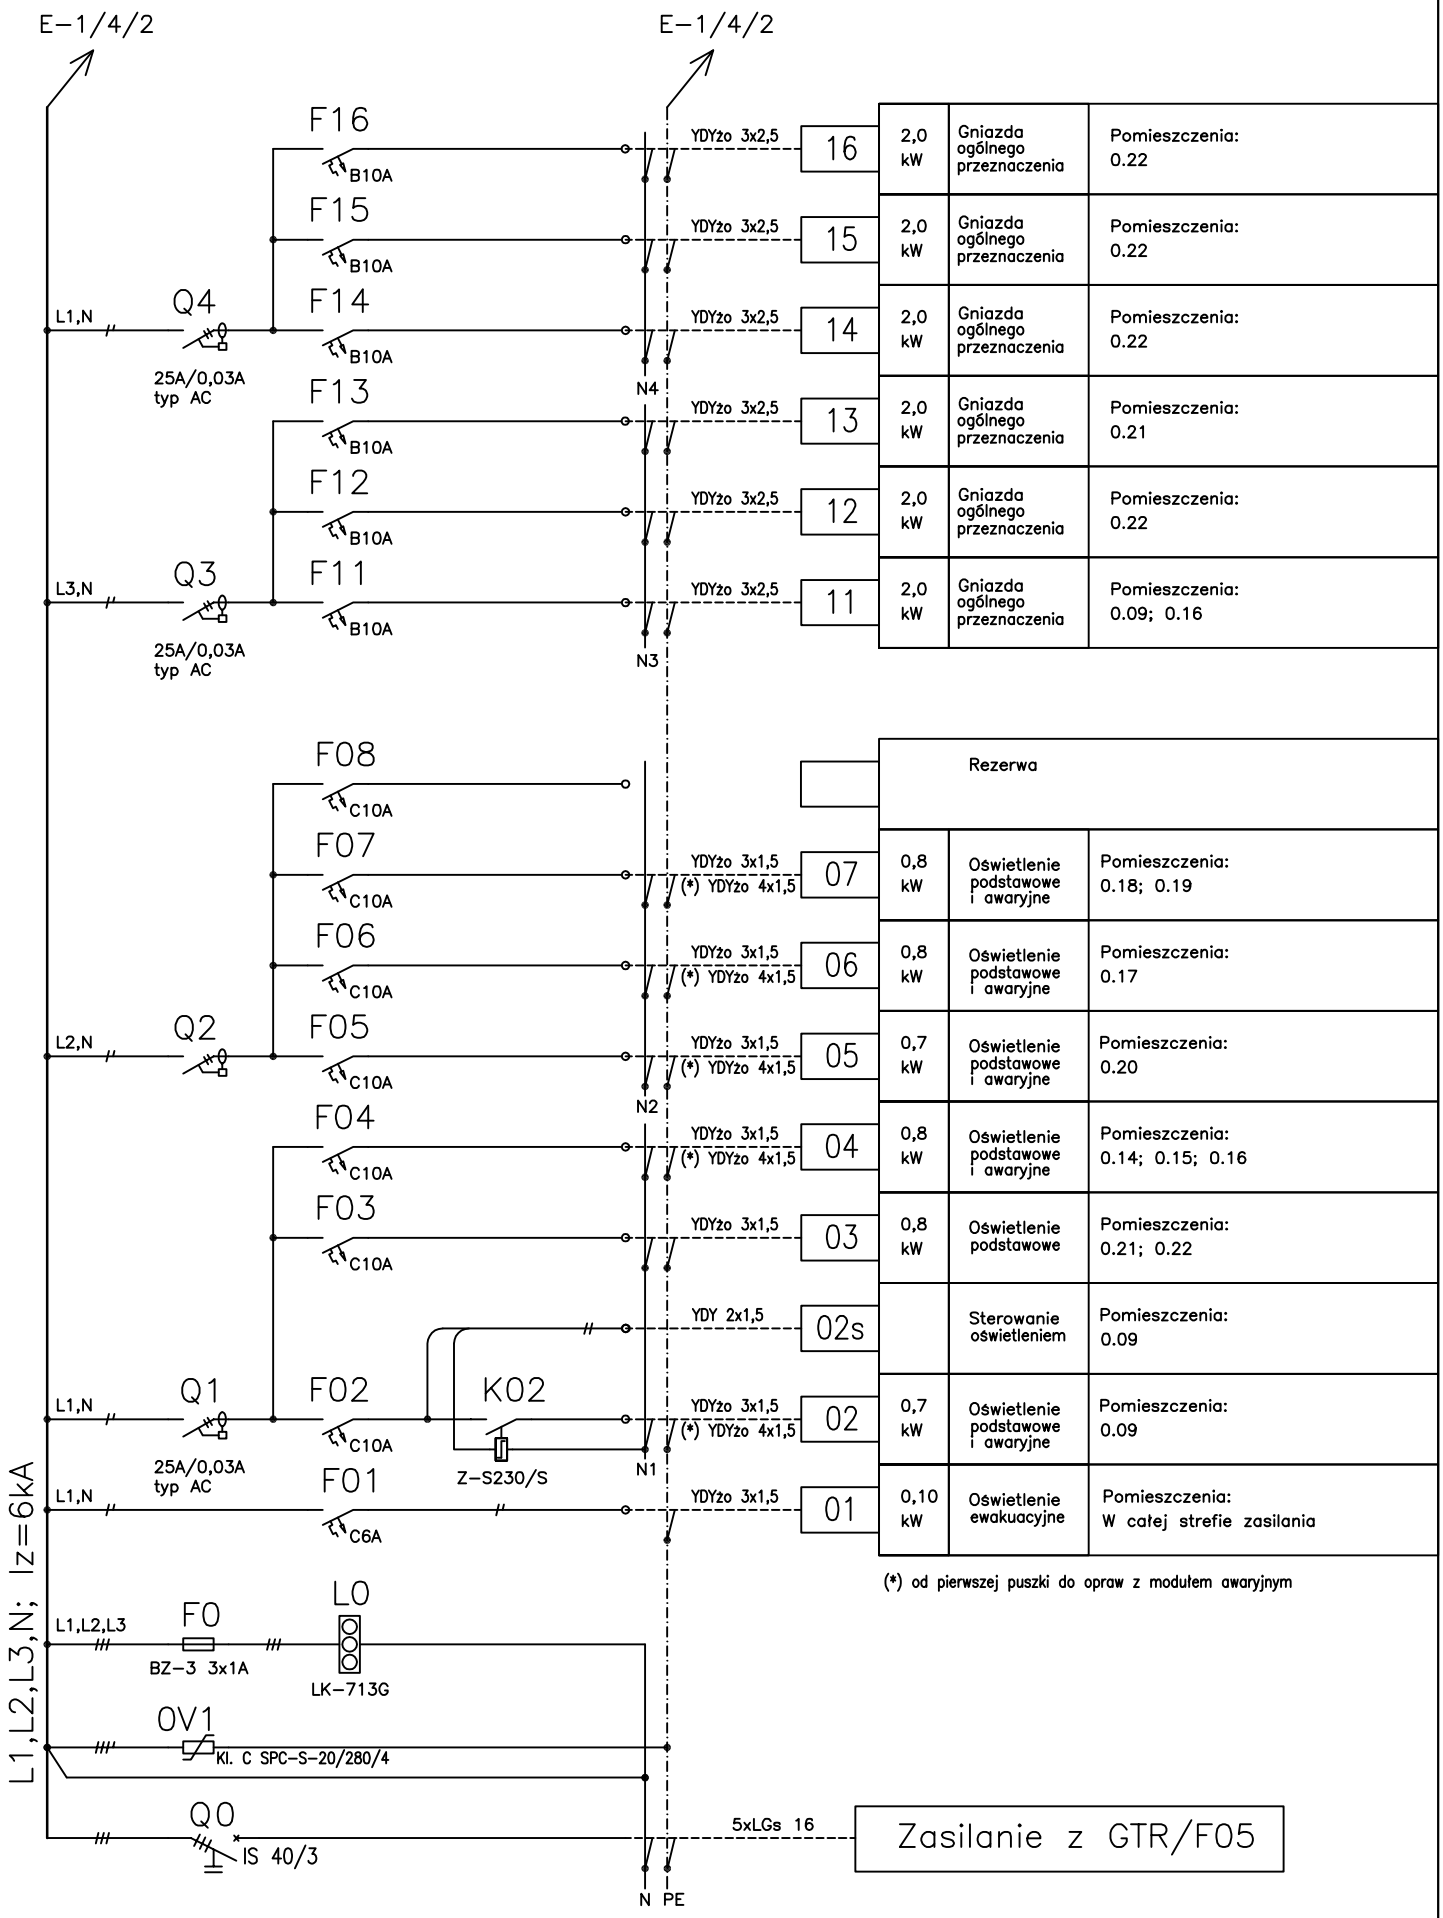

Ochrona od porażeń Szybkie wyłączanie w układzie sieci TN−S	Obudowa wnękowa z drzwiami pełnymi i osłonami części metalowych aparatów. Aparaty modułowe, standart nie gorszy niż Moeller	Schemat tablicy TE−1b/11	Data: 2009−11	Rys. E−1/4/1